


特別教室② 常時換気 計測状況・配置図【19:00～7:00】

【図 4】

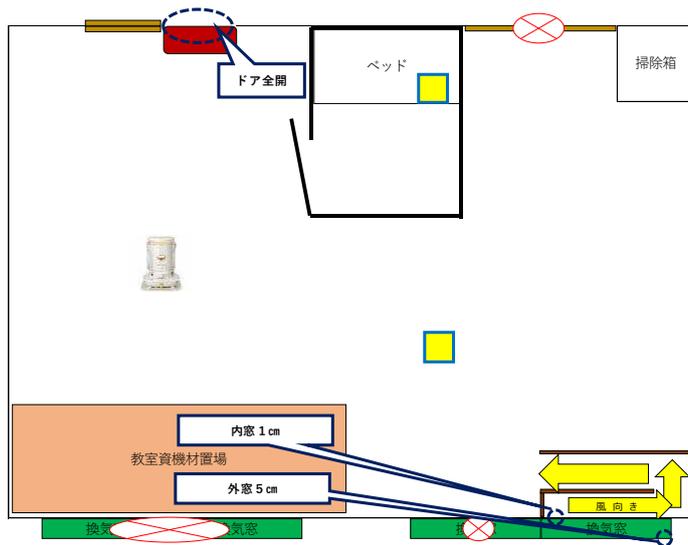

【計測時間 3:00 - 4:00】


※窓の開き幅

外窓 5cm

内窓 1cm

※廊下引戸に床から高さ1mの
衝立を設置

【図 5】

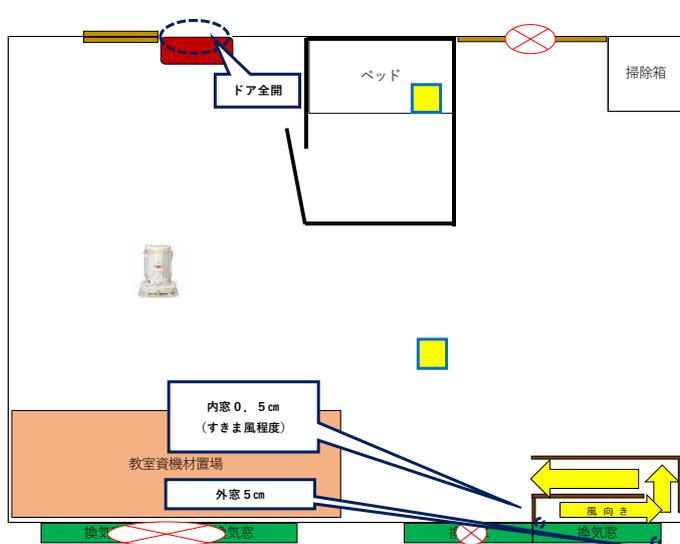

【計測時間 4:00 - 7:00】

※窓の開き幅

外窓 5cm

内窓 0.5cm (すきま風程度)

※廊下引戸に床から高さ1mの
衝立を設置

【現場写真】



【二重窓、衝立設置状況】



【衝立設置状況】



【二重窓の状況】

開き 外窓5cm、内窓0.5cm

特別教室② 常時換気 計測結果【19:00～7:00】

【注意：17:30～18:00 完全換気】

暖房なし

【図1】ポータブルストーブ1台
蒸発皿（鍋）設置

【図3】1:30～3:00

【図4】3:00～4:00

【図2】0:30～1:30

【図5】4:00～6:45

