


北海道根室保健所
(平成24年度設置)

LED照明の設置・太陽光発電システム
の設置


(kWh, kg)

年間消費電力 (省エネ前)	年間消費電力 (省エネ後)	年間削減消費電力	太陽光発電量
24,871	12,860	12,011 48.3%	5,976
年間CO ₂ 排出量 (省エネ前)	年間CO ₂ 排出量 (省エネ後)	年間排出CO ₂ 削減量	
16,912	8,745	8,167	

消費電力の推移

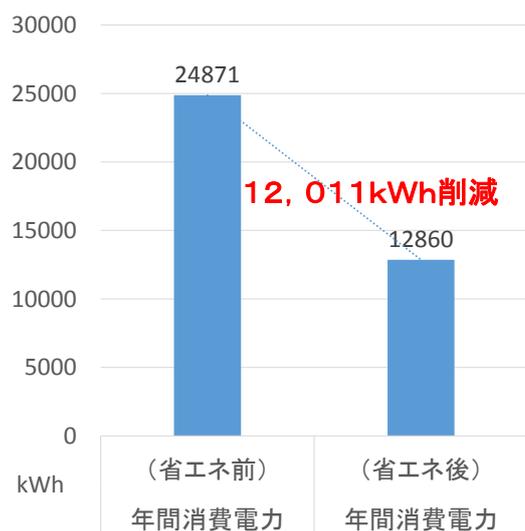

CO₂排出量の推移

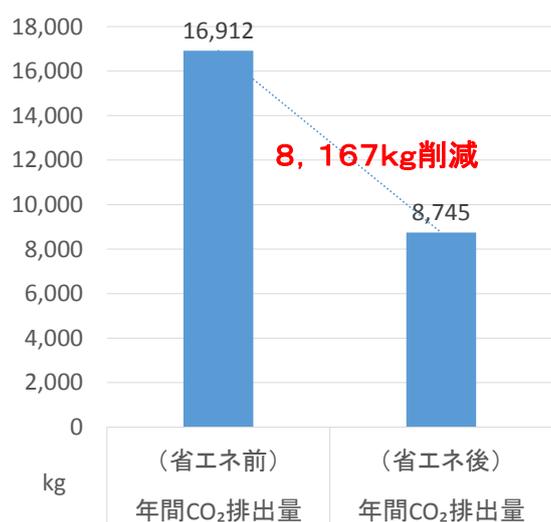

庁舎内の電子掲示板による使用電力の
掲示を行いました。

また、職員に対し、消費電力削減を
目指すポスターの掲示や呼びかけを
行いました。