
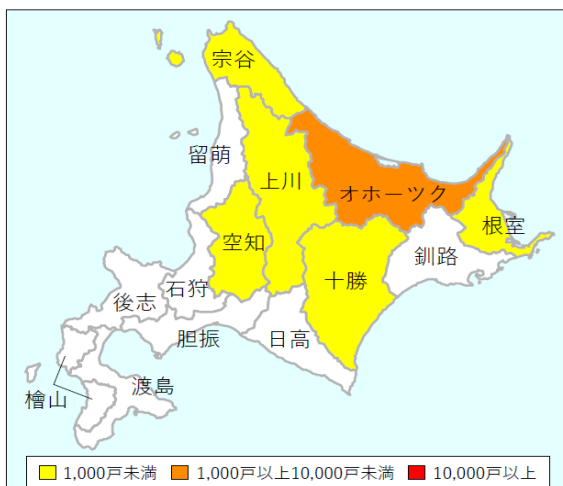


## 低気圧の影響に伴う停電の状況について（10時30分現在） 北海道電力（株）

### 1. 紋別地域の停電対応について

倒壊した鉄塔（紋別東線）の仮復旧工事を進めてきましたが、工事完了は3日～4日後となる見込みであることから、他送電線（紋別線）の復旧により早期停電解消に向け取り組んできた結果、本日9時33分復旧いたしました。今後、配電設備等の健全性を確認のうえ通電することで停電解消となります。10時30分現在で紋別地域の停電戸数は大幅に減少してきていますが、全道で約4,550戸停電しています。他地域においても配電線のトラブルで停電が継続している箇所がありますが、早期復旧に向けて全力を挙げて取り組んでいます。

●66kV紋別東線, 66kV紋別線 事故対応状況

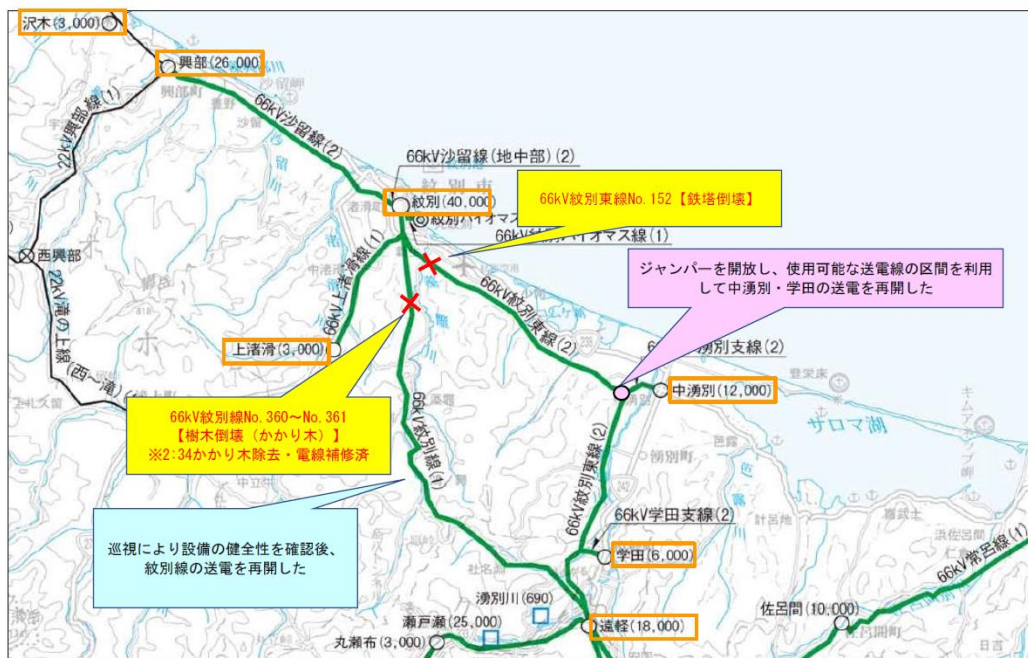

振興局名	現在の停電戸数
● 空知総合振興局	約40戸
● 上川総合振興局	約30戸
● 宗谷総合振興局	約110戸
● オホーツク総合振興局	約4,020戸
● 十勝総合振興局	約370戸
● 根室振興局	約10戸
全道計	約4,550戸

※ 停電戸数は10戸単位に切り上げて表示しているため、振興局別、市区町村別、発生時間別それぞれの合計が一致しない場合があります。

### 2. 今回の低気圧の影響に対する当社の対応

- 12月23日（金）14:00 非常災害対策警戒態勢発令
- 同 17:00 非常災害対策非常態勢発令（本部長 瀬尾副社長）
- 同 18:00 非常災害対策特別非常態勢発令（本部長 藤井社長）

以上