



番 号	
K	7204
画	30
区	72
図	95
番	41
の	59
号	15

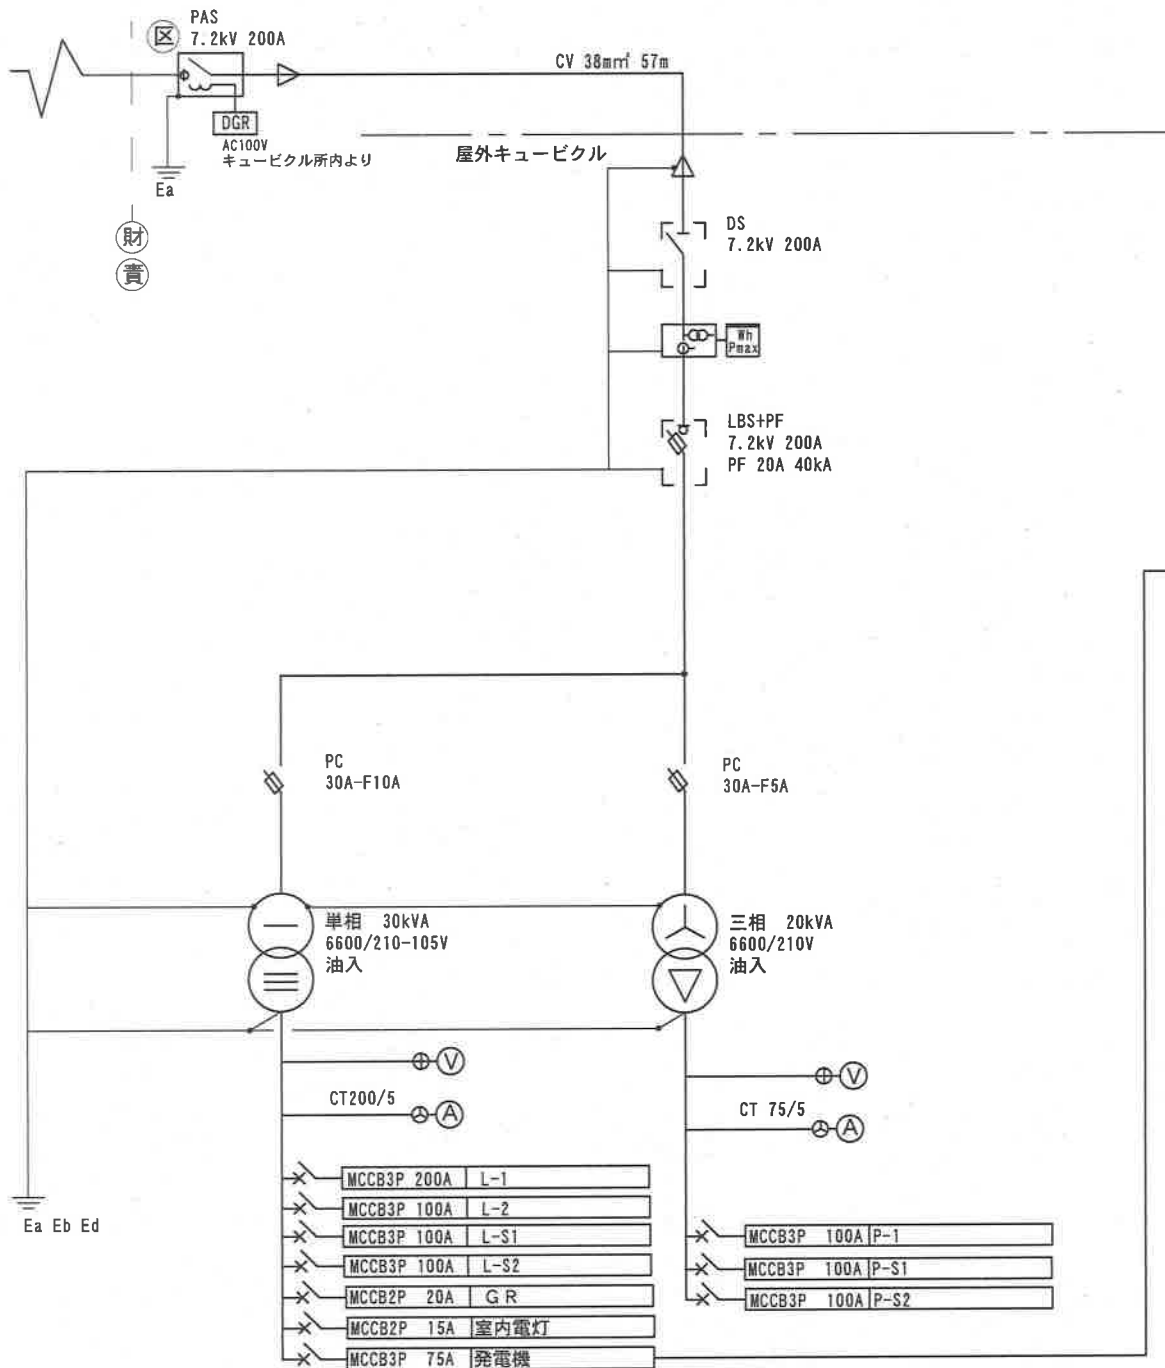

最大電力	40KW
受電電圧	6600V
常用発電	-
予備発電	10kVA 100/200V
供給変電所	作開変電所
供給発電所	-
主しゃ断装置	P F - S 形
3 相短絡容量	61.7 MVA
B 種接地抵抗	70.0 Ω
施設場所	屋外キュービクル
電線路種類	地中式
電線種類	CV38mm ² ×3C×1×57m
施設方式	管路式



R5.11撤去

施設者名称	小樽建設管理部
事業所名称	黒松内事業所
No00833	