


# 単線結線図

施設者	北海道渡島総合振興局			事業場	渡島家畜保健衛生所BSE検査室			
最大電力	54 kW	受電々圧	66 kV	常用発電	— kVA	— V	予備発電	— kVA — V
供給所	森 発電所		3相短絡容量	688 MVA		B種接地抵抗	1.23 50 Ω	
主しゃ断装置	C B 形、P F - C B 形、		P F - S 形	絶縁監視装置	有(無)		10、1gr、電話、自動	
施設場所	屋上、柱上、地上、屋内、屋上キュービクル (地上キュービクル)、屋内キュービクル							
電線路	種	類 (架空電線路)、(地中電線路)						
	電線の種類および太さ		OC22mm <sup>2</sup> ×100m・CVT22mm <sup>2</sup> ×10m					
	施設方法		架空 (架空ケーブル)、(地中ケーブル) (直埋 (管路式)、暗きよ、保護管種別 P L P )					

番号	
K	0712
画	30
区	04
図	76
番	39
の	54
号	28

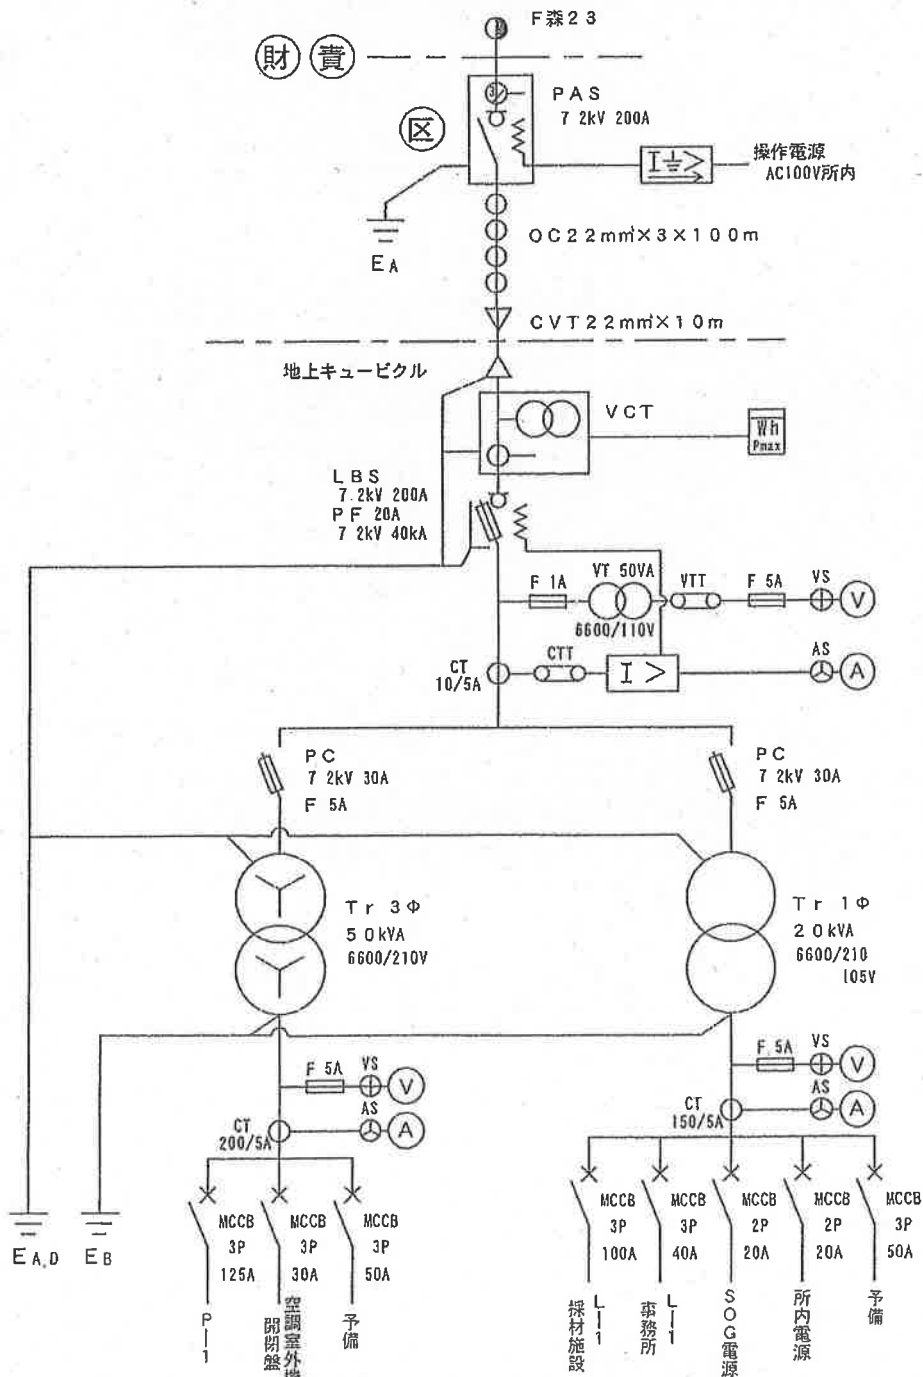

台帳No. 01201

(新) 変

23年 4月 1日