

単線結線図

施 設 者	北海道渡島総合振興局			事 業 所	函館建設管理部署事業室事業課庁舎		
最大電力	78 kW	受電電圧	6.6 kV	常用発電	— kVA — V	予 備 発	59.1 kVA 200 V
供 給 所	函館 変電所		3相短絡容量	38.26 MVA		B種接地抵抗	42 Ω
主しや断装置	C B形、PF・CB形、PF・S形			絶縁監視装置	有・無	I o、I g r、電話、自動	
設 置 場 所	屋上、柱上、地上、屋内、屋上キュービクル、地上キュービクル、屋内キュービクル						
電 線 路	種 類	架空電線路、地中電線路					
	電線の種類および太さ	CVT60mm ² ×3C、70m					
	施 設 方 法	架空、架空ケーブル、地中ケーブル（直埋、管路式）暗きよ、保護管種別 FLP ）					

番 号

K 0 4 1 2

画 20


区 55

図 79

番 89

の 63

号 80

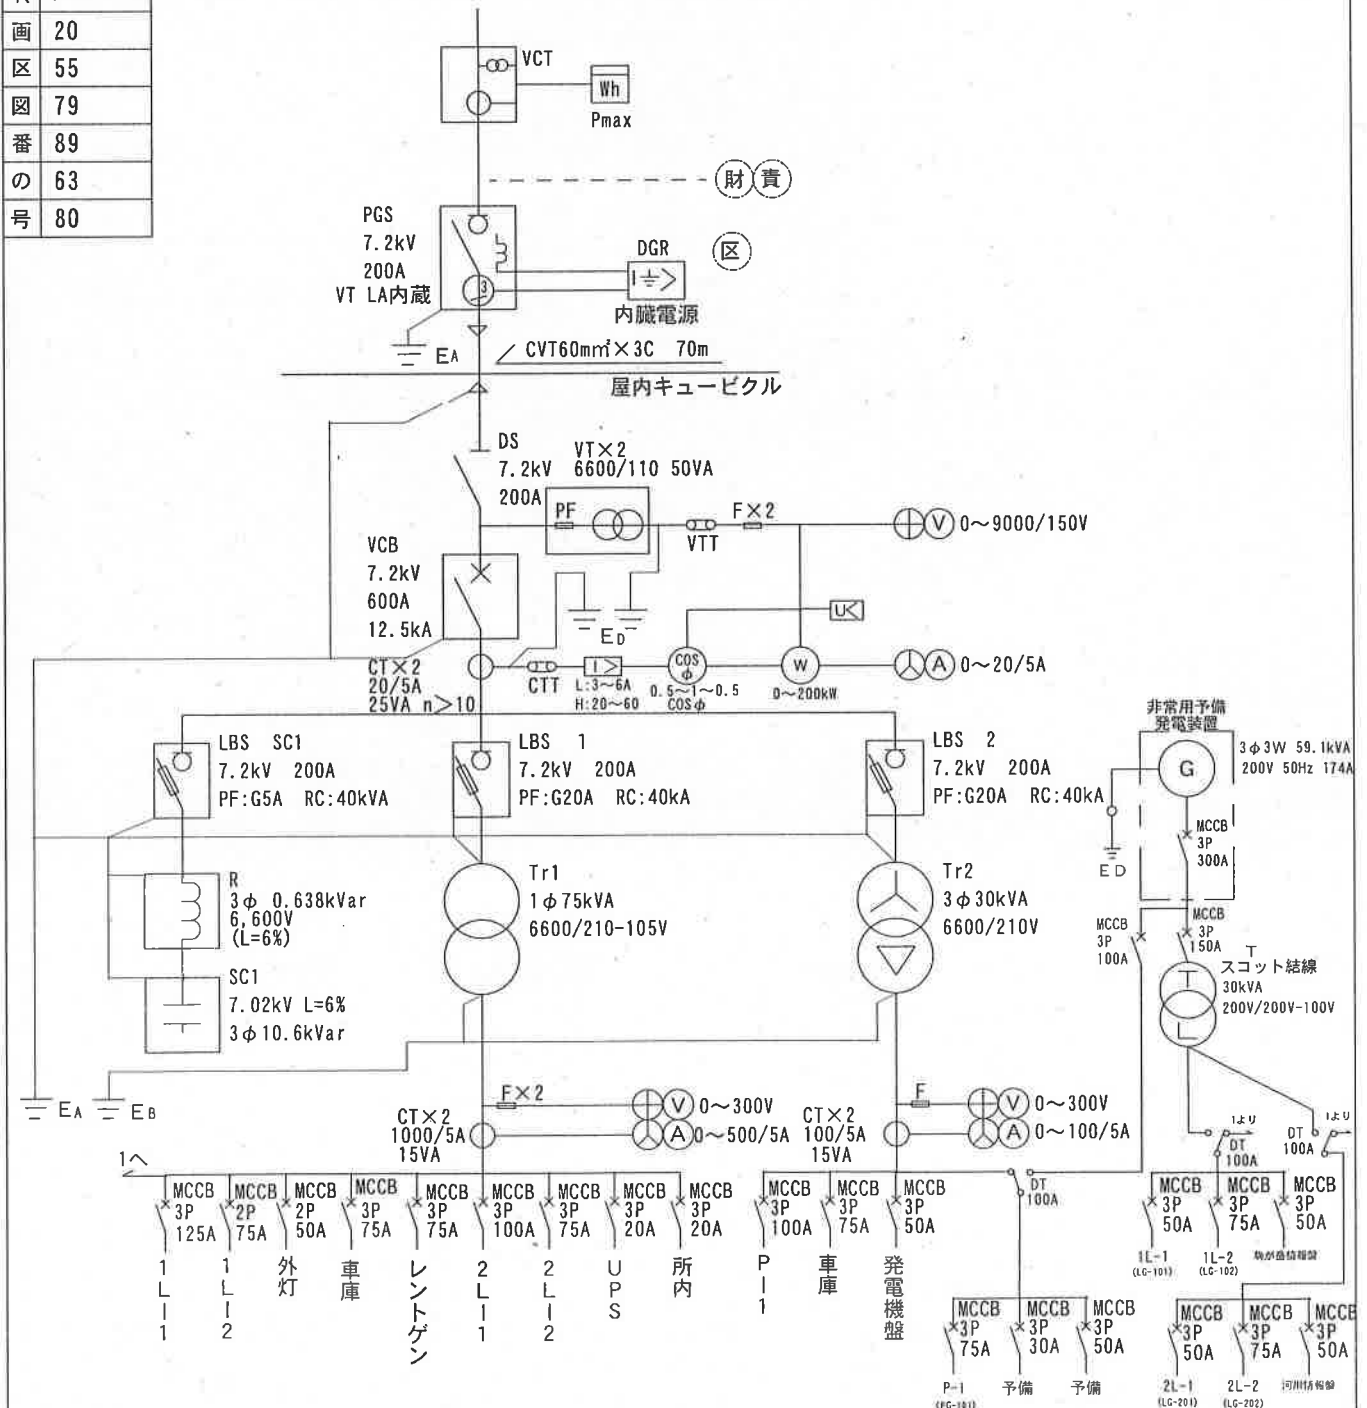

台帳No. 4392

(新) 変

23 年 3 月 31 日