


単線結線図

施 設 者	北海道釧路総合振興局			事 業 所	釧路建設管理部厚岸出張所		
最大電力	61 kW	受 電 電 圧	6.6 kV	常用発電	— kVA — V	予 備 発	— kVA — V
供 給 所	厚岸 発電所	3相短絡容量	36.2 MVA		B種接地抵抗	75 Ω	
主しや断装置	CB形、PF・CB形、PF・S形	絶縁監視装置	有・無	Io、Igr、電話、自動			
設 置 場 所	屋上、柱上、地上、屋内、屋上キュービクル、地上キュービクル、屋内キュービクル						
電 線 路	種 類	架空電線路、地中電線路					
	電線の種類および太さ	CVケーブル 38mm ² 3c 50m					
	施 設 方 法	架空、架空ケーブル、地中ケーブル (直埋、管路式、暗きよ、保護管種別 FEP)					

番 号

K	
画	44
区	46
図	76
番	70
の	25
号	45

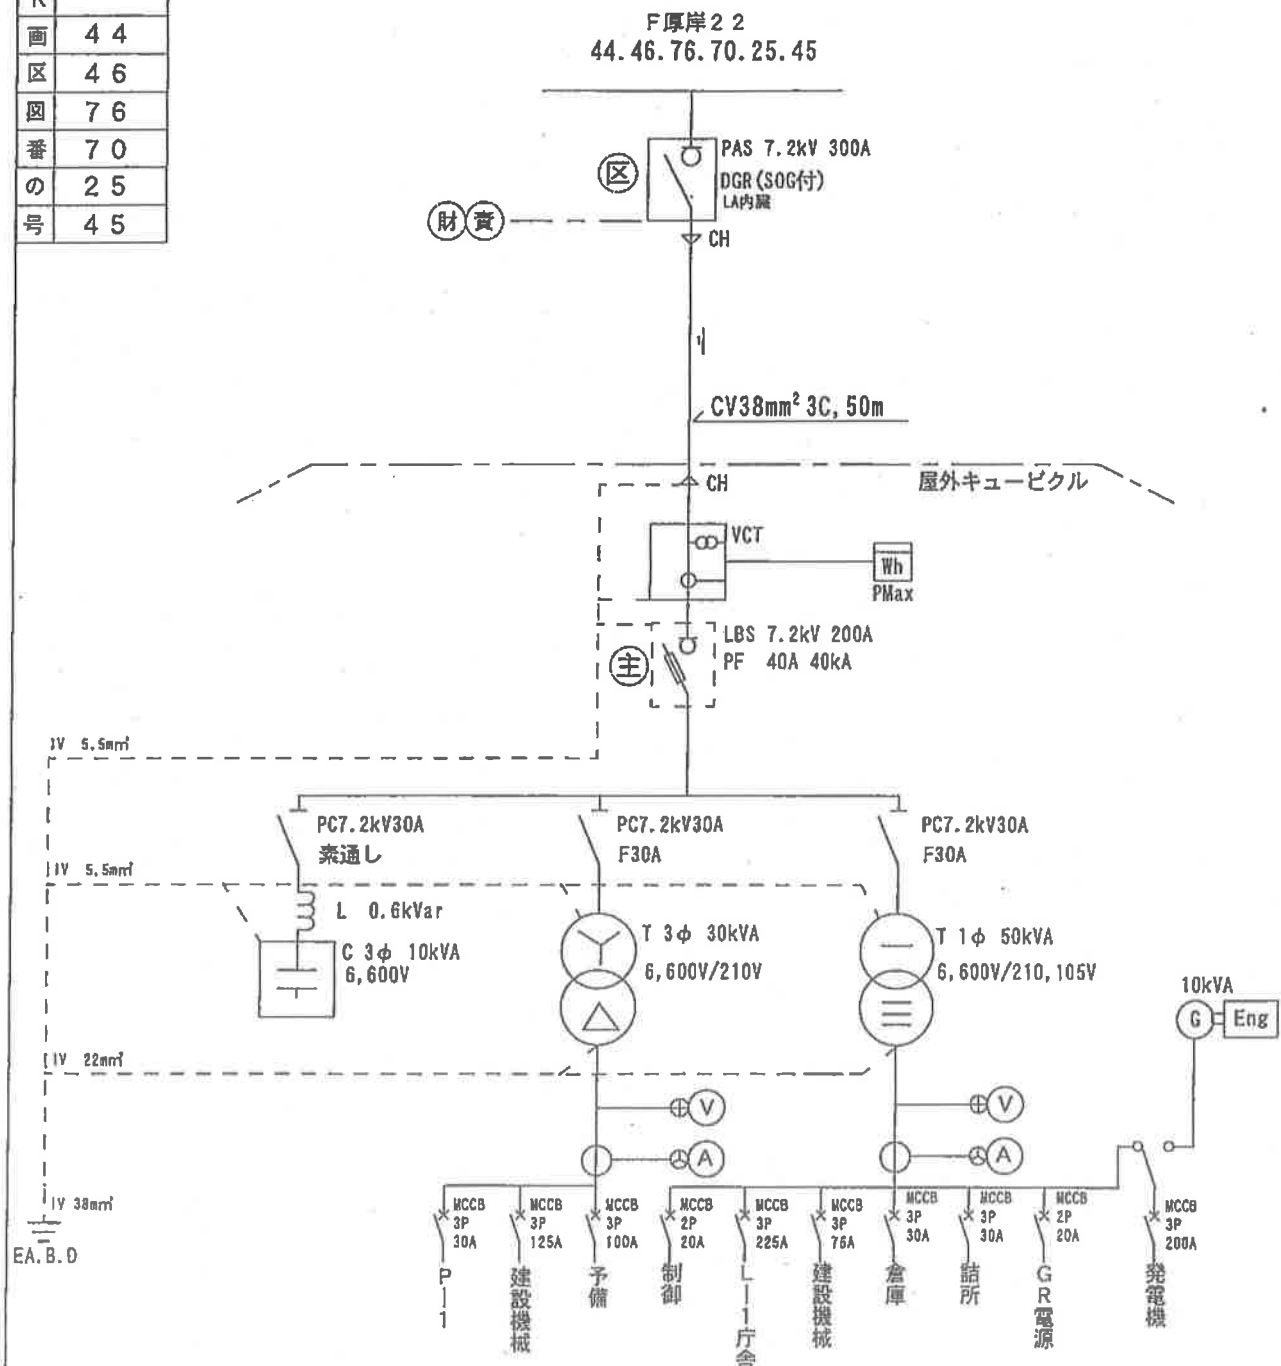

台帳No.

FA02335

(新)

変

H11年2月20日