


資料3-5-1 緊急時における防護措置の概要

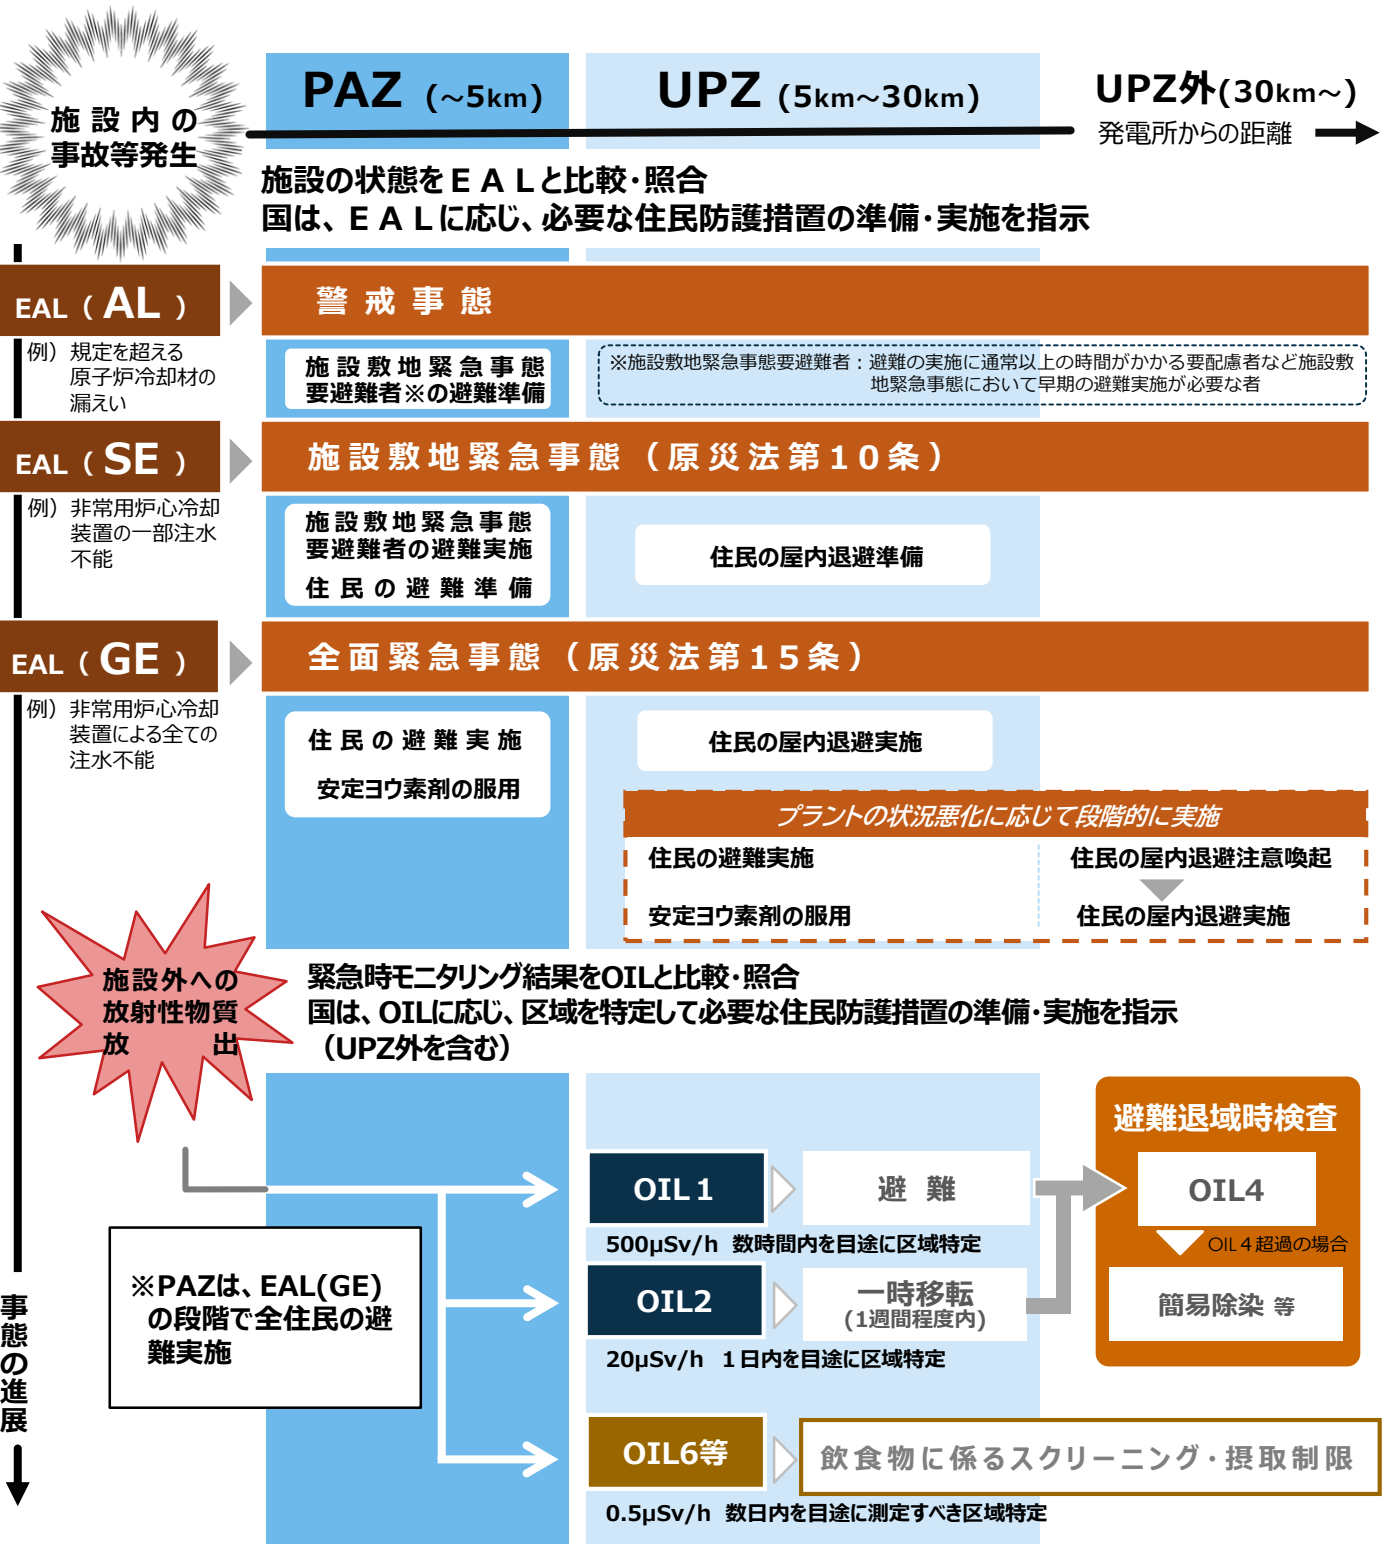

EAL (Emergency Action Level)

発電所のプラント状態等に基づく緊急事態判断基準

- 緊急事態の初期対応段階を3つに区分
- 各区分に応じた防護措置を実施

※(AL)=Alert (SE)=Site area Emergency (GE)=General Emergency

OIL (Operational Intervention Level)

放射線量率等の実測値に基づく防護措置実施基準

- 空間放射線量率等の実測値を実施基準に照らし、区域を特定して防護措置を実施

- 用語解説**
- 避難** 空間放射線量率が高い又は高くなるおそれのある地点から速やかに離れるため緊急で実施
- 一時移転** 緊急の避難が必要な場合と比較して空間放射線量率は低い地域であるが、日常生活を継続した場合の無用の被ばくを低減するため、一定期間（1週間程度）のうちに当該地域から離れるため実施
- 避難退域時検査** 避難等される方の放射性物質の付着状況を検査し、避難所等への移動に問題がないことを確認するため実施